

EU PREHLÁSENIE O ZHODE

č. 5B-EU-32/23-12

v súlade so smericou EÚ 2014/35/EÚ v znení zmien a doplnení

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prehlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že

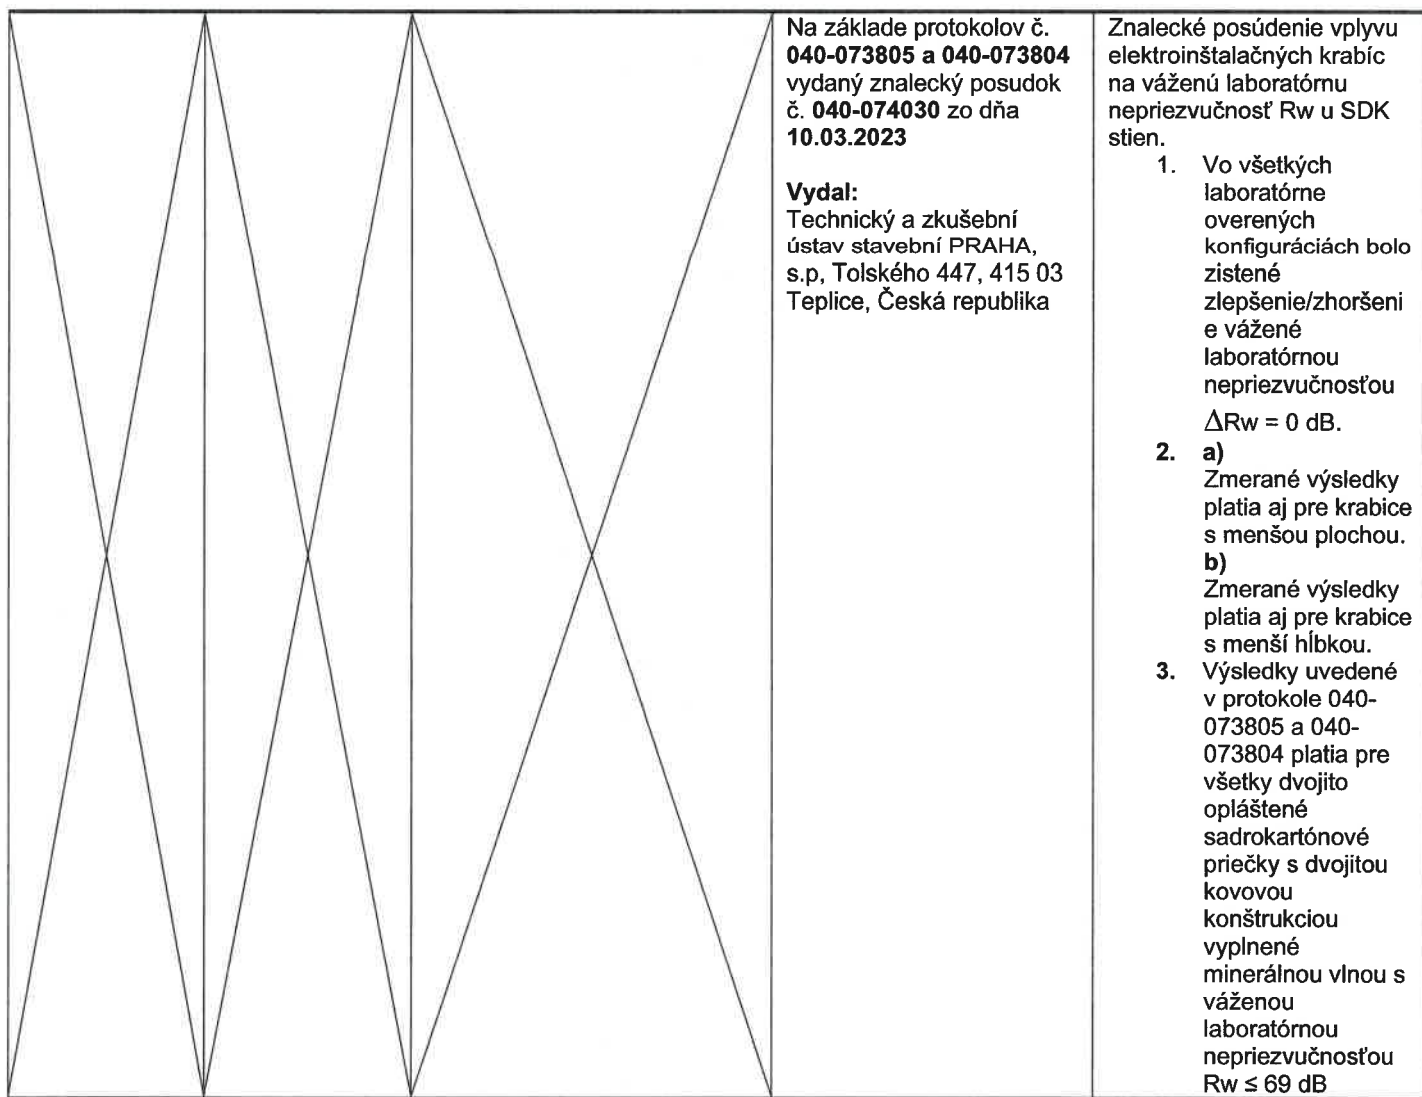
výrobok/typ: **Krabica prístrojová protipožiarna
KPZ 68..._PO, KPZ 64..._PO**

výrobca: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Predmet prehlásenia: Krabice sú určené k osadeniu do nenosnej sadrokartónovej steny pre zamedzenie šírenia požiaru. Minimálne a maximálne teploty počas inštalácie -5°C až + 60°C. Krabice sú vyrobené zo samozhášavého materiálu proti nadmernému teplu a horeniu, čo je overené pomocou skúšky žeravým drôtom 850°C podľa platnej normy. Krytie IP 30 spĺňajú krabice osadené príslušným vekom. Prevedená skúška plameňom ihlového horáku podľa: ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujúcim výsledkom.

Vyššie popísaný predmet prehlásení je v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej Únie a ďalšími právnymi a inými predpismi:

Predpisy Európskej Únie	Predpisy ČR	Harmonizované normy	Súvisiace certifikáty a skúšobné protokoly	Iné technické špecifikácie
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Zb. v platnom znení NV 118/2016 Zb. v platnom znení	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21+A11:21 vrátane zmien (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 vrátane zmien (EN 60670-22:06 including amendments) ČSN EN 60695-11-5 ed. 2:17 vrátane zmien (EN 60695-11-5 ed. 2:17 including amendments)	skúšobný protokol č. 231600-01/01 zo dňa 27.09.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
		ČSN EN ISO 10140-2_2022	Protokol č. 040-073804 zo dňa 08.02.2023 o skúške- Stanovenie vzduchovej nepriezvučnosti podľa ČSN EN ISO 10140-2:2022 Vydal: Technický a zkušební ústav stavební PRAHA, s.p, Tolského 447, 415 03 Teplice, Česká republika	Dvojito opláštených sadrokartónových priečok s dvojitou kovovou konštrukciou 2 x CW/UW 75 vyplnenou minerálnou vlnou ΔRw 69 dB. Skúšané výrobky: KPZ 68-45

	Na základe protokolov č. 040-073805 a 040-073804 vydaný znalecký posudok č. 040-074030 zo dňa 10.03.2023 Vydal: Technický a zkušební ústav stavební PRAHA, s.p, Tolského 447, 415 03 Teplice, Česká republika	Znalecké posúdenie vplyvu elektroinštalčných krabíc na váženú laboratórnu nepriezvučnosť R_w u SDK stien. 1. Vo všetkých laboratórne overených konfiguráciách bolo zistené zlepšenie/zhoršenie a vážené laboratórnou nepriezvučnosťou $\Delta R_w = 0$ dB. 2. a) Zmerané výsledky platia aj pre krabice s menšou plochou. b) Zmerané výsledky platia aj pre krabice s menšou hĺbkou. 3. Výsledky uvedené v protokole 040-073805 a 040-073804 platia pre všetky dvojito opláštené sadrokartónové priečky s dvojitou kovovou konštrukciou vyplnené minerálnou vlnou s váženou laboratórnou nepriezvučnosťou $R_w \leq 69$ dB
	1907/2006 - REACH	

Na základe plnenia podmienok podľa týchto predpisov bolo na výrobok umiestnené označenie CE.


Modul posudzovania zhody: **MODUL A: Interné riadenie výroby**

Technická dokumentácia k výrobkom:

- Montážny návod
- Dátový list
- Katalóg k výrobkom voľne k dispozícii na <https://www.kopos.sk/sk/katalogy>
- Interní dokumenty

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. je certifikovaná podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a podľa programu Bezpečný podnik.

Podpísané za KOPOS KOLÍN a.s.

KOPOS KOLÍN a.s. 
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
 tel: 321 730 111 www.kopos.cz



Miesto vydania: Kolín
 Dátum vydania: 13.12.2023

Ing. Jana Dejmková
 riaditeľka úseku riadenia akosti a ekológie

Príloha k prehláseniu o zhode č. 5B-EU-32/23-12


Krabica prístrojová protipožiarna

KPZ 68-45_PO	krabica prístrojová protipožiarna plytká
KPZ 68-60_PO	krabica prístrojová protipožiarna hlboká
KPZ 68-50/2_PO	krabica prístrojová protipožiarna dvojité
KPZ 68-50/3_PO	krabica prístrojová protipožiarna trojitá
KPZ 68-50/4_PO	krabica prístrojová protipožiarna štvornásobná
KPZ 68-50/5_PO	krabica prístrojová protipožiarna päťnásobná
KPZ 64-45_PO	krabica prístrojová protipožiarna
KPZ 64-60_PO	krabica prístrojová protipožiarna hlboká
KPZ 64-50/2_PO	krabica prístrojová protipožiarna dvojnásobná
KPZ 64-50/3_PO	krabica prístrojová protipožiarna trojnásobná
KPZ 64-50/4_PO	krabica prístrojová protipožiarna štvornásobná
KPZ 64-50/5_PO	krabica prístrojová protipožiarna päťnásobná

Príslušenstvo

V 68HF	Viečko
--------	--------



KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

