

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 5B-EU-32/23-12

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

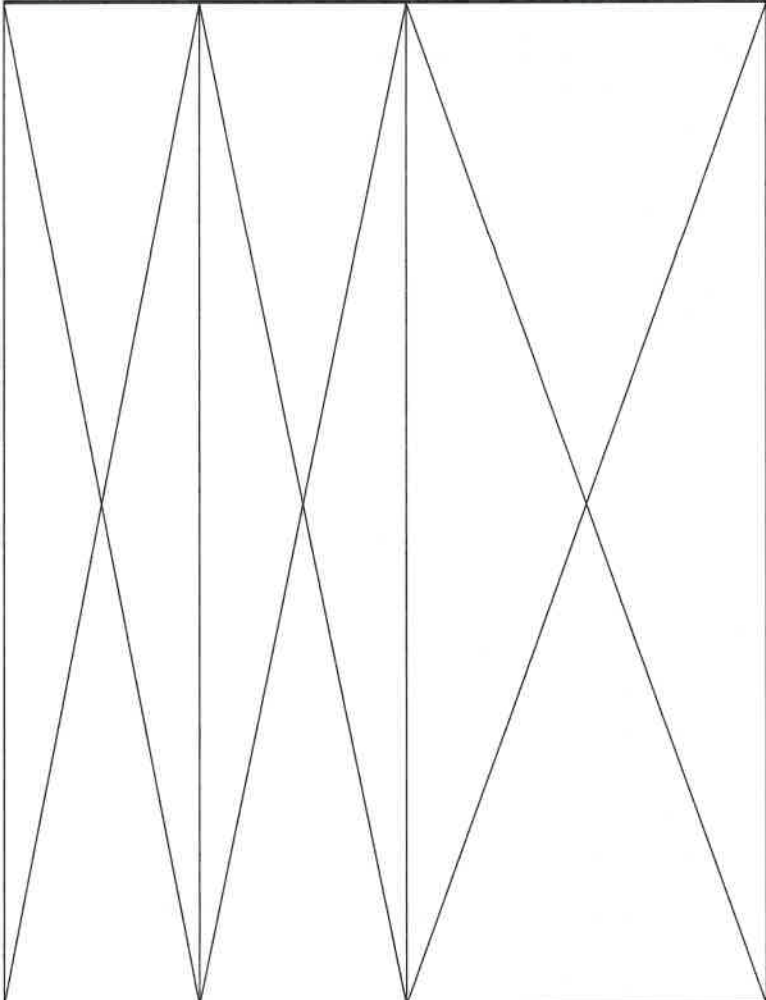
výrobek/typ: **Krabice přístrojová protipožární
KPZ 68..._PO, KPZ 64..._PO**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Krabice jsou určeny k osazení do nenosné sádkartonové stěny pro zamezení šíření požáru. Minimální a maximální teploty během instalace -5°C až + 60°C. Krabice jsou vyrobeny ze samozhášivého materiálu proti nadměrnému teplu a hoření, což je ověřeno pomocí zkoušky žhavou smyčkou 850°C dle platné normy. Krytí IP 30 splňují krabice osazené příslušným víkem. Provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle: ČSN EN 60695-11-5 s vyhovujícím výsledkem.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21+A11:21 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments) ČSN EN 60695-11-5 ed. 2:17 včetně změn (EN 60695-11-5 ed. 2:17 including amendments)	zkušební protokol č. 231600-01/01 ze dne 27.09.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
		ČSN EN ISO 10140-2_2022	Protokol č. 040-073804 ze dne 08.02.2023 o zkoušce- Stanovení vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 10140-2:2022 Vydal: Technický a zkušební ústav stavební PRAHA, s.p, Tolského 447, 415 03 Teplice, Česká republika	Dvojitě opláštěných sádkartonových příček s dvojitou kovovou konstrukcí 2 x CW/UW 75 vyplněnou minerální vlnou ΔRw 69 dB. Zkoušené výrobky: KPZ 68-45

	<p>Na základě protokolů č. 040-073805 a 040-073804 vydán znalecký posudek č. 040-074030 ze dne 10.03.2023</p> <p>Vydal: Technický a zkušební ústav stavební PRAHA, s.p, Tolského 447, 415 03 Teplice, Česká republika</p>	<p>Znalecké posouzení vlivu elektroinstalačních krabic na váženou laboratorní neprůzvučnost R_w u SDK stěn.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ve všech laboratorně ověřených konfiguracích bylo zjištěno zlepšení/zhoršení vážené laboratorní neprůzvučnosti $\Delta R_w = 0$ dB. 2. a) Změřené výsledky platí i pro krabice s menší plochou. b) Změřené výsledky platí i pro krabice s menší hloubkou. 3. Výsledky uvedené v protokolu 040-073805 a 040-073804 platí pro všechny dvojitě opláštěné sádkartonové příčky s dvojitou kovovou konstrukcí vyplněné minerální vlnou s váženou laboratorní neprůzvučností $R_w \leq 69$ dB
	<p>1907/2006 - REACH</p>	

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty


Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.



Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 13.12.2023

Ing. Jana Dejmková
ředitelka úseku řízení jakosti a ekologie

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Příloha k prohlášení o shodě č. 5B-EU-32/23-12


Krabice přístrojová protipožární

KPZ 68-45 PO	krabice přístrojová protipožární mělká
KPZ 68-60 PO	krabice přístrojová protipožární hluboká
KPZ 68-50/2 PO	krabice přístrojová protipožární dvojitá
KPZ 68-50/3 PO	krabice přístrojová protipožární trojitá
KPZ 68-50/4 PO	krabice přístrojová protipožární čtyřnásobná
KPZ 68-50/5 PO	krabice přístrojová protipožární pětinasobná
KPZ 64-45 PO	krabice přístrojová protipožární
KPZ 64-60 PO	krabice přístrojová protipožární hluboká
KPZ 64-50/2 PO	krabice přístrojová protipožární dvojnásobná
KPZ 64-50/3 PO	krabice přístrojová protipožární trojnásobná
KPZ 64-50/4 PO	krabice přístrojová protipožární čtyřnásobná
KPZ 64-50/5 PO	krabice přístrojová protipožární pětinasobná

Příslušenství

V 68HF	Víčko
--------	-------



KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

