

číslo položky	pre šírku žľabu (A) mm	pre výšku žľabu (H) mm	B mm	hrúbka plechu mm	🔥
NIXKO 90X50X62_IX	62	50	240	0,8	🔥
NIXKO 90X50X125_IX	125	50	240	0,8	🔥
NIXKO 90X50X250_IX	250	50	240	0,8	🔥
NIXKO 90X100X125_IX	125	100	290	0,8	🔥
NIXKO 90X100X250_IX	250	100	290	0,8	🔥
NIXKO 90X100X500_IX	500	100	290	0,8	🔥



popis výrobku:

Klesajúci oblúk je určený pre prechod medzi vodorovnou a klesajúcou (zvislou) káblou trasou vedenou v káblových žľaboch.

Spojenie sa vykonáva priamym nasunutím káblového žľabu do tvarovky a následným zaistením skrutkami NIXSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

materiál:

IX - nerezová oceľ AISI 304
(na zakázku AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo: á 1 ks

splňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požári.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

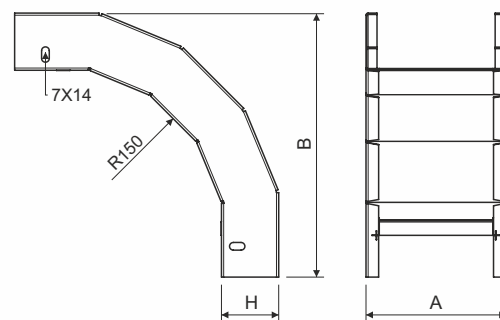

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



NIXKO