

číslo položky	A mm	B mm	hrúbka plechu mm	🔥
NIXR 50X62_IX	64,5	43	0,6	🔥
NIXR 50X125_IX	126,5	43	0,6	🔥
NIXR 100X125_IX	126,5	93	0,6	🔥
NIXR 100X250_IX	251,5	93	0,6	🔥



popis výrobku: Redukcia je určená na zmenu šírky káblovej trasy vedenej káblivými žľabmi.
Spojenie sa vykonáva skrutkou NIXSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.




materiál: IX - nerezová oceľ AISI 304
(po dohode AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo: á 1 ks

certifikácia: ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

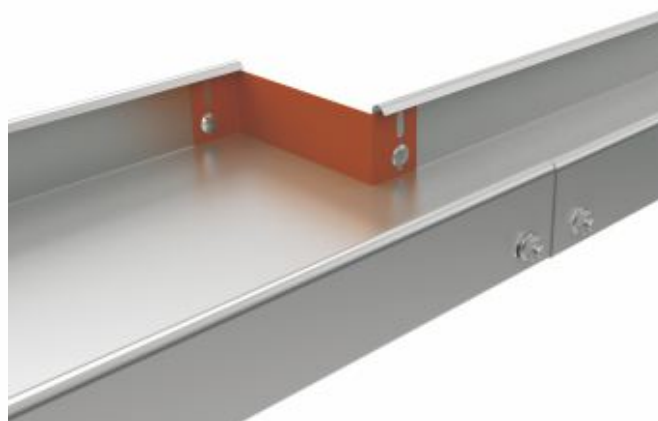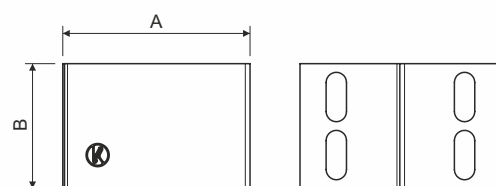

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



NIXR