číslo položky	A	max. zátěž (kg)	hmotnost (kg/ks)
LTS 100_S	163	150	0,34
LTS 150_S	213	120	0,40
LTS 200_S	263	110	0,46
LTS 300_S	363	75	0,59
LTS 400_S	463	50	0,75
LTS 500_S	563	-	0,82
LTS 600_S	663	-	0,94




popis výrobku: Držák je určený k připevnění kabelové trasy vedené kabelovými žlaby nebo kabelovými lávkami ke stěně.

Upevnění kabelové trasy se provádí pomocí šroubů NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelové trasy. K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Upevnění držáku ke stropu se provádí pomocí kotev KPO 10X95 nebo KKZ 10, šroubů S 10X40 a podložek PD 10.

Pro vyloučení deformace při montáži je určena výztuha STS.


Držáky LTS 500 a LTS 600 se používají jako stropní profily.

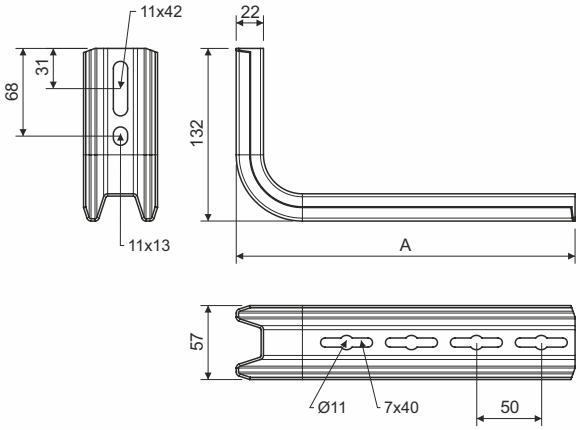


povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

prodejní množství: 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

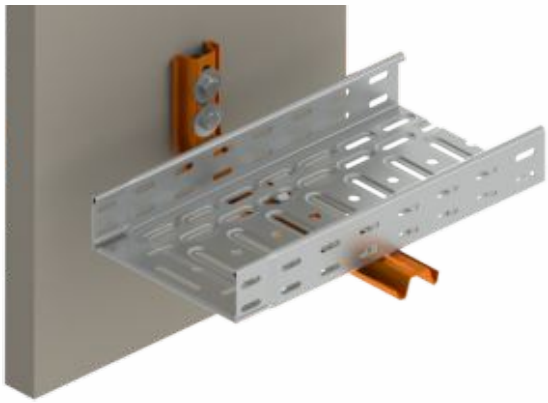

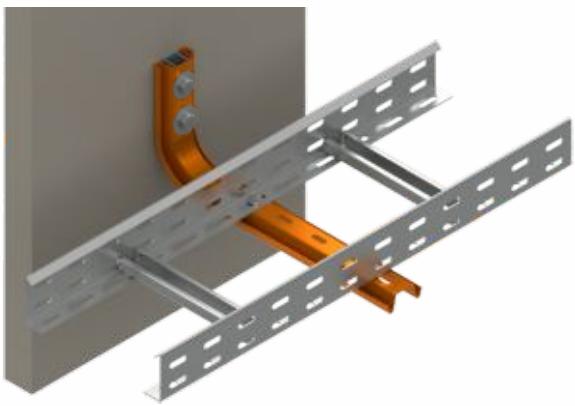

použití výztuhy STS



držák LTS jako stropní profil



⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE LTS