číslo položky	A	max. záťaž (kg)	hmotnosť (kg/ks)
LTS 100_S	163	150	0,34
LTS 150_S	213	120	0,4
LTS 200_S	263	110	0,46
LTS 300_S	363	75	0,59
LTS 400_S	463	50	0,75
LTS 500_S	563	-	0,82
LTS 600_S	663	-	0,94




popis výrobku: Držiak je určený na pripevnenie káblovej trasy vedenej káblovými žľabmi alebo káblovými lávkami ku stene.

Upevnenie káblovej trasy sa vykonáva pomocou skrutiek NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblovej trasy. K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Upevnenie držiaku k stropu sa vykonáva pomocou kotiev KPO 10X95 alebo KKZ 10, skrutiek S 10X40 a podložiek PD 10.

Pre vylúčenie deformácie pri montáži je určená výstuha STS.


Držiaky LTS 500 a LTS 600 sa používajú ako stropné profily.

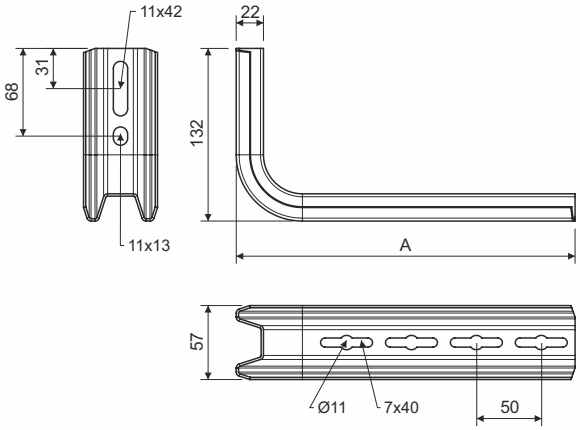


povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

predajné množstvo: 1 ks

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

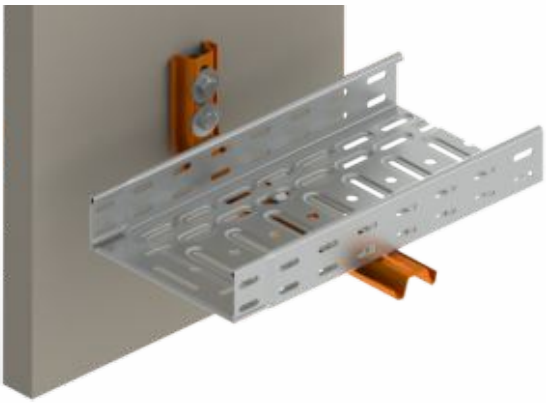

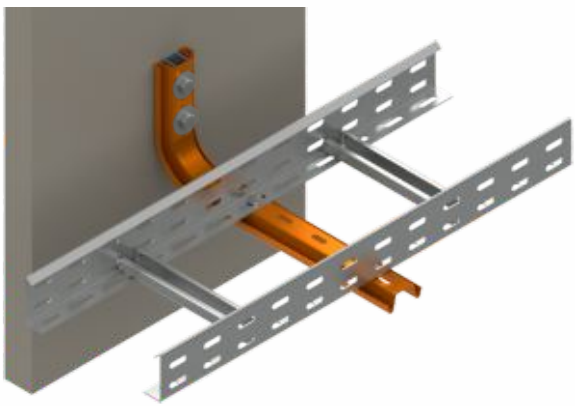

použitie výstuhy STS



držiak LTS ako stropný profil



⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE LTS

3-11/05/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika