DÁTOVÝ LIST

oblúk stúpajúci 90°


www.kopos.sk

číslo položky	pre šírku žľabu (A)	pre výšku žľabu (H)	B	hrúbka plechu	
	mm	mm	mm	mm	
NIXSO 90X50X62_IX	62	50	240	0,8	
NIXSO 90X50X125_IX	125	50	240	0,8	
NIXSO 90X50X250_IX	250	50	240	0,8	
NIXSO 90X100X125_IX	125	100	290	0,8	
NIXSO 90X100X250_IX	250	100	290	0,8	
NIXSO 90X100X500_IX	500	100	290	0,8	



popis výrobku: Stúpajúci oblúk je určený pre prechod medzi vodorovnou a stúpajúcou (zvislou) káblovou trasou vedenou v káblových žľaboch.

Spojenie sa vykonáva priamym nasunutím káblového žľabu do tvarovky a následným zaistením skrutky NIXSM 6X10.
S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu

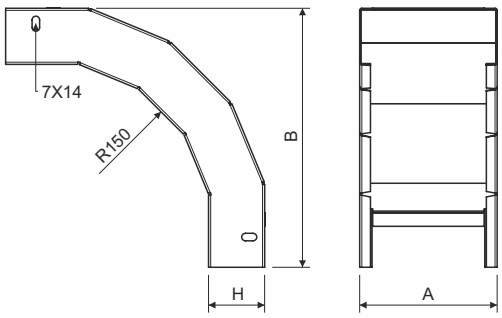

materiál: IX - nerezová oceľ AISI 304
(na zakázku AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



3-21/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NIXSO

3-21/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika