# DÁTOVÝ LIST

redukčný diel

www.kopos.sk

| číslo položky | pre výšku žľabu (mm) | hrúbka plechu (mm) | hmotnosť (kg/ks) | počet skrutiek pre spojenie (ks) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SU 35_S** | 35 | 1 | 0,23 | 4 | |
| **SU 35_F** | | | 0,27 | | |
| **SU 60_S** | 60 | 1 | 0,30 | 4 | |
| **SU 60_F** | | | 0,34 | | |
| **SU 60_ZM** | | | 0,30 | | |
| **SU 85_S** | 85 | 1 | 0,36 | 8 | |
| **SU 110_S** | 110 | 1 | 0,44 | 8 | |
| **SU 110_F** | | | 0,51 | | |
| **SU 110_ZM** | | | 0,44 | | |

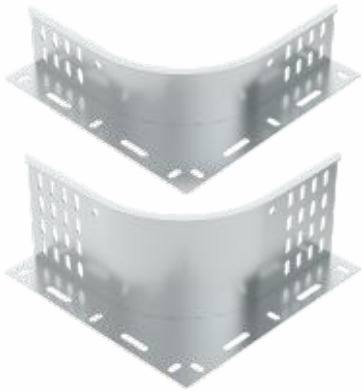




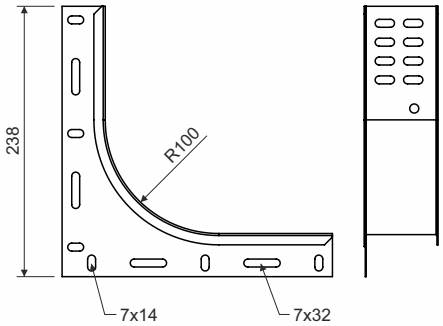


popis výrobku: Redukčný diel je určený na vytvorenie dodatočného odbočenia alebo nerovnoramenného T-kusu, alebo kríža do káblovej trasy.
Výhodou je možnosť vytvorenia ľubovoľnej šírky odbočujúceho žľabu.
Redukčný diel sa dodáva po 1 ks, používa sa vždy v pároch.
Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.
K trase v povrchovej úprave F a ZM sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.
Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
ZM - pozinkovaná oceľ s prímesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia: 
ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedené v katalógu Káblové nosné systémy - Požiarne odolné systémy.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

| dĺžka vyrezanej bočnice kanálu pri odbočení | |
|---|---|
| šírka kanálu | D |
| 50 | 250 |
| 100 | 300 |
| 150 | 350 |
| 200 | 400 |
| 300 | 500 |
| 400 | 600 |
| 500 | 700 |
| 600 | 800 |

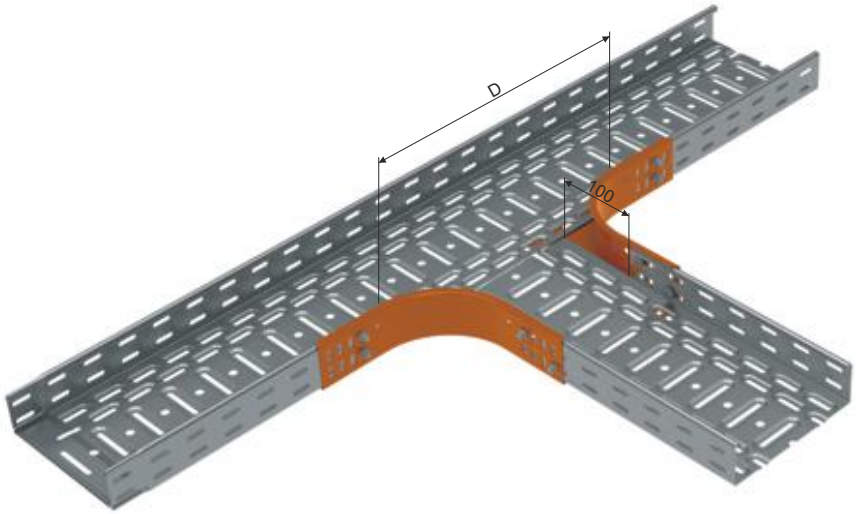


5-18/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

## ⚠ UPOZORNENIE

**Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

**Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom**

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

**Bezpečné používanie**

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE redukčný diel  20 PAP kartón

5-18/09/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika